

令和6年5月27日

原子力安全対策課

担当者 高木

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail : genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp


九州電力から玄海原子力発電所4号機の定期事業者検査 における不具合について連絡がありました

本日、九州電力から、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

(九州電力からの連絡概要)

- ・本日（5月27日）、10時30分、玄海原子力発電所4号機の第16回定期検査において、設備の機能検査を行った際、1台のポンプが起動しなかった。
- ・設備を点検したところ、ポンプに電気を供給するための部品（しゃ断器）に不具合が考えられたため予備の部品に交換した結果、14時56分に正常な状態に復旧した。
- ・今後、交換したしゃ断器は、詳細に確認する。
- ・本事象による環境への放射能の影響はない。

なお、県としても、発電所周辺の環境放射線に問題がないことを確認しています。

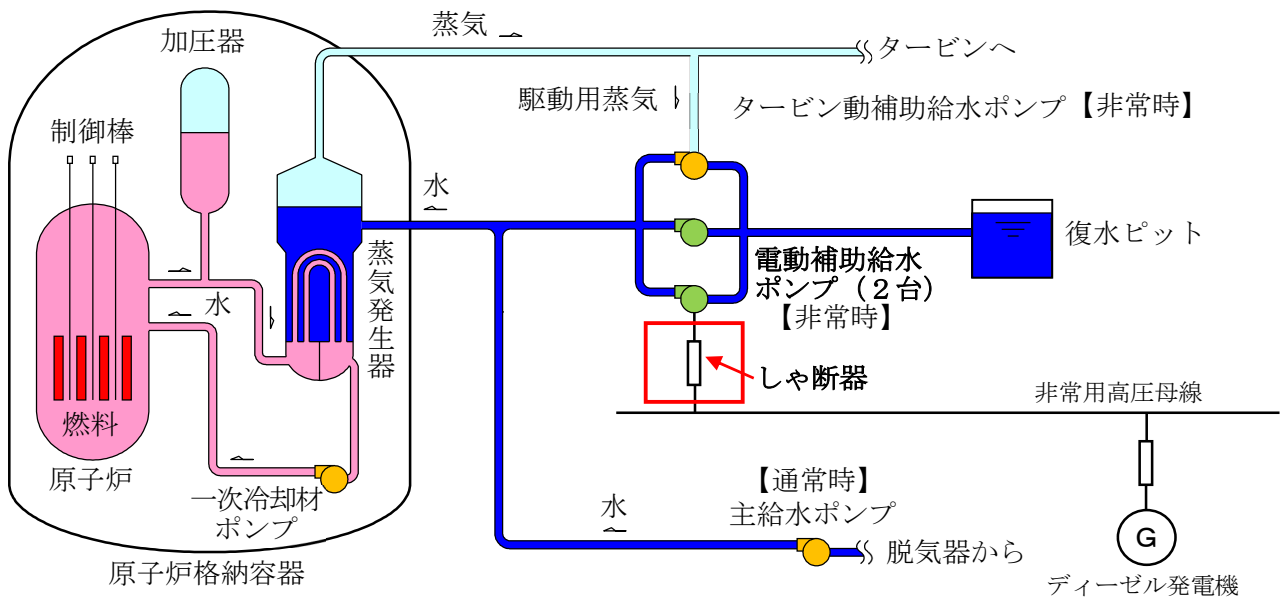

【玄海原子力発電所 概略系統図 (非常用電源の機能検査時)】