/ 1 玄海原子力発電所周辺の環境放射能調査

原子力発電所の安全確保については、国が原子炉等規制法等に基づき一元的に規制監督 を行っていますが、県では、周辺地域住民の安全確保と環境保全を図る立場から、昭和 47 年、玄海町とともに九州電力との間で安全協定を締結し、その適正な運用を図っています。

玄海原子力発電所周辺の環境放射能調査については、原子炉等規制法に基づき原子炉施設設置者に義務づけられていますが、県においても、周辺地域住民の受ける放射線量と環境における放射性物質の蓄積傾向を把握することなどを目的として、1 号機が運転を開始する3年前の昭和47年から、玄海町及び唐津市において実施しており、これらの調査結果については、3か月毎に「佐賀県環境放射能技術会議」での指導・助言を得て評価を行い、公表しています。

(1) 玄海原子力発電所の概要

玄海原子力発電所は、東松浦郡玄海町今村に立地しており、日本で9番目、九州では初めての原子力発電所として昭和50年10月に営業運転を始めています。発電所施設は、東松浦半島から玄界灘に突き出した値賀崎の約87万㎡の敷地に配置されており、原子炉格納容器、原子炉補助建屋等の設備が堅固な岩盤上に設置されています。

玄海原子力発電所の原子炉の種類(型式)は、いずれも軽水減速・軽水冷却・加圧水型 (PWR)と呼ばれるもので、原子炉を通ってきた高温高圧水を蒸気発生器に送り、そこで別系統を流れている水を蒸気に変えてタービンに送る方式です。

表 2-2-52 玄海原子力発電所の概要 資料:原子力安全対策課

		1 号機 2 号機		3 号機	4 号機		
所在地		佐賀県東松浦郡玄海町今村					
敷地面積		約 87 万㎡					
1	電気出力	55万9千kW	55万9千kW	118万 kW	118万 kW		
原子炉	型式	軽水減速・軽水冷却・加圧水型 (PWR)					
炉	熱出力	165万 kW	165 万 kW	342 万 3 千 kW	342万3千kW		
燃	種別	低濃縮二酸化ウラン		低濃縮二酸化ウラン、 ウラン・プルトニウム混合酸化物	低濃縮二酸化ウラン		
料	装荷量	約 49 トン	約 49 トン	約 89 トン	約 89 トン		
営業運転開始 (運転終了)		\$50.10.15 \$56. 3.30 (H27. 4.27)		H6. 3.18	H9. 7.25		

(2) 平成28年度の環境放射能調査の結果

環境放射能調査の内容としては、大きく分けて外部被ばく線量の推定評価のための空間放射線の測定と放射性物質の蓄積傾向を把握するための環境試料中の放射能の測定があります。

空間放射線については、46 地点(対照地点である佐賀市、伊万里市各 1 地点を含む。) においてガラス線量計により3か月間(91日)の積算線量の測定を行うとともに、発電 所周辺13地点に設置しているモニタリングポスト(内3地点は放水口モニタ)のデータをテレメータシステムにより連続測定し、空間線量率の変動傾向を監視しました。

環境試料中の放射能については、周辺環境より採取した海産生物、農畜産物・植物、 土壌等について、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 137、ストロンチウム 90、トリチウムを指標核種とする核種分析を行いました。

また、以上に加えて周辺環境の状況を把握するため、補助的調査としてモニタリング カーやサーベイカーによる空間放射線の測定等を行いました。

空間放射線

空間線量率、放水口計数率で、調査めやす値を超えたものがありましたが、いずれ も降雨の影響によるものであり、空間放射線に異常は認められませんでした。(表 2-2-53)

表 2-2-53 空間放射線測定結果

資料:原子力安全対策課

項目	測定地点数	単位	平成 28 年度	調査めやす値
積算線量	46	mGy/91 日	0.11 ~ 0.15	0.16
空間線量率	10	nGy/h	19 ~ 92	45
放水口計数率	3	cpm	417 ~ 962	527

(注) 調査めやす値は、各測定地点の平常の変動幅の上限値のうち、最大の値を記載。

環境試料中の放射能

環境試料中の放射能については、コバルト 60、ヨウ素 131、セシウム 137、ストロンチウム 90、トリチウムを指標核種として核種分析を実施しました。

環境試料中の放射能測定結果は表 2-2-54 に記載のとおりであり、いずれも平常の変動範囲内でした。

表 2-2-54 環境試料中の放射能測定結果 資料:原子力安全対策課

		セシウム137		ストロンチウム90		トリチウム		
試料名	単位	平成28年4月 ~平成29年3月	調査 めやす値	平成28年4月 ~平成29年3月	調査 めやす値	平成28年4月 ~平成29年3月	調査 めやす値	
たい	Bq/kg生	0.068 ~ 0.093	0.48	0.034	0.074			
かわはぎ	Bq/kg生	ND, 0.064	0.19	0.026	0.26			
えそ	Bq/kg生	0.11, 0.15	0.52					
いか	Bq/kg生	0.024, 0.028	0.26					
さざえ	Bq/kg生	ND	0.37					
なまこ	Bq/kg生	ND	0.19	ND	0.15			
わかめ	Bq/kg生	ND	0.33					
ほんだわら類	Bq/kg生	ND	0.19	0.032 ~ 0.067	0.37			
むらさきいんこ貝	Bq/kg生	ND	0.039					
* *	Bq/kg生	ND	0.33	ND, 0.039	0.15			
かんしょ	Bq/kg生	ND	0.15	0.093	0.85			
ばれいしょ	Bq/kg生	ND	0.30					
たまねぎ	Bq/kg生	ND	ND					
みかん	Bq/kg生	ND	0.074					
イタリアンライグラス	Bq/kg生	ND	0.70					
ソルガム類	Bq/kg生	ND	ND					
きゃべつ	Bq/kg生	ND	ND					
かぼちゃ	Bq/kg生	ND	ND					
ほうれん草	Bq/kg生	ND	0.48	0.040	1.3			
牛乳	Bq/หื	ND	0.29	ND 0.21				
松葉	Bq/kg生	ND ~ 0.057	4.1	0.17 , 0.65	21			
海水(放水口付近)	mBq/キズただし トリチウムはBq/キス	1.5 ~ 2.5	11	1.3 ~ 1.9	7.4	ND ~ 0.73	3.5	
海水(取水口付近)	mBq/キネ゙ただし トリチウムはBq/キネ	1.6 ~ 2.4	11	0.88 ~ 1.9	0.88 ~ 1.9 7.4 ND		3.1	
水道水	mBq/スス ただし トリチウムはBq/スス	ND	ND	1.0	7.4	ND ~ 0.49	2.3	
井戸水	mBq/キズただし トリチウムはBq/キス	ND	ND	ND 3.7 ND		3.0		
河川水	mBq/キズただし トリチウムはBq/キス	ND	ND	1.1 7.4 ND, 0.30		ND, 0.30	2.3	
ダム水	mBq/╎ス ただし トリチウムはBq/╎ス	ND	ND	1.4	1.4 15 0.47 1.6		1.6	
海底土(放水口付近)	Bq/kg乾	ND	0.67	ND	0.25	·		
海底土(取水口付近)	Bq/kg乾	ND	3.0	ND	0.18			
表層土	Bq/kg乾	ND ~ 11	43	0.27 ~ 2.9	35			
ダム底土	Bq/kg乾	5.4, 5.6	20	0.69	2.0			
孚遊じん mBq/m³		ND	0.26					

⁽注) この他、コバルト 60、ヨウ素 131 についても測定を行いましたが、検出された試料はありませんでした。

また、ND は定量限界未満を示します。

Gy(グレイ) ある物質が放射線を受けて吸収したエネルギー量を表す単位。物質 1 kg あたり 1 J(ジュール)のエネルギー吸収があるときの放射線量を 1 Gy という。本調査における測定結果では、測定地点における 1 時間あたりの空気の吸収エネルギー量を示している。

Bq(ベクレル) 放射能の強度又は放射性物質の量を表す単位。1秒間に1個の原子核が崩壊して放射線を出す物質の放射能強度又は放射性物質の量を1Bqという。本調査における測定結果では、測定物質の単位重量(単位体積)あたりの放射能の強度又は放射性物質の量を示している。

c pm (シーピーエム) カウントパーミニッツ (カウント / 分) の略。 1 分間に放射線装置で測定される 放射線の数を表す。

図 2-2-40 平成 28 年度空間放射線測定地点

資料:原子力安全対策課 3·4号取水口 平成28年度 9999 **1·2**号取水口 空間放射線測定地点 値賀崎 3号炉 4号炉 1号炉 3·4号放水口 ◆正門南 1・2号放水口 ♦ 今村 今村寮● 馬渡島 屋形石 ○ 赤木分校 玄海原子力発電所 佐賀県 九州電力 モニタリングポスト ・・・・・・ ◇ ○石室 モニタリングポイント ・・・・ ○ 値賀第1コミュニ 向島 石原 ●小加倉 ○加倉 ○大薗公民館 枝去木 ○ 納所小 玄海原子力発電所 ○大良 玄海町 菖津(分 星賀公民館 佐賀県 ○県環境センター 伊万里市役所 〇入野小 唐津市 $5 \, \mathrm{km}$

図 2-2-41 平成 28 年度環境試料採取地点

資料:原子力安全対策課 平成28年度 環境試料採取地点 外津浦 海 水 海底土 3·4号取水口付近 1.2号取水口付近 3·4号取水口 1.2号取水口、 3号炉 岸壁側 4号炉 1号炉 かんしょ 3·4号放水口 松葉 敷地内 the ほうれん草 1・2号放水口 陸土 表層土 3·4号放水口付近 浮遊じん 海底土 1.2号放水口付近 八田浦 松葉 米 井戸水 ダム水 ダム底土 海産生物 普恩寺 下宫 松葉 名護屋 玄海原子力発電所 みかん 表層土 井戸水 米 ばれいしょ 佐賀県 九州電力 平尾 採取地点 · · · · · みかん 河川水 水道水 たまねぎ 表層土 牛乳 飼料作物 牛乳 ばれいしょ たまねぎ 諸浦 かぼちゃ 牛乳 米 0 $5\,\mathrm{km}$ きゃべつ

2 温排水影響調査

玄海原子力発電所から放出される温排水が、周辺の環境及び海洋生物に及ぼす影響を把握するため、図 2-2-42 に示す定点において、表 2-2-55 に示す調査を実施しました。その調査結果の概要は以下のとおりです。なお、平成 28 年度は全号機が定期検査中のため発電稼働していませんが、一部の機器の冷却水として海水の取水・排水は行われています。

(1) 拡散調査

夏季、冬季の下げ潮時と上げ潮時に調査を行いました。水深 1 m 層における水温分布 および 1,2 号機取水口付近 St.21 の 1m 層水温との温度差分布は、図 2-2-43、44 のとおりです。

(2) 流動調査

夏季に行った調査の結果、3・4号機放水口付近の表層では主として南から北および東へ向かう5~75cm/sの流れがみられました。

(3) 水質調査

夏季、冬季に行った調査の結果、夏季における各項目の測定範囲は、水温: $22.2 \sim 29.4$ 、pH: $8.20 \sim 8.36$ 、DO: $6.03 \sim 9.49$ mg/L、濁度: $0.2 \sim 0.6$ mg/L、クロロフィル-a: $0.01 \sim 0.88 \, \mu$ g/L でした。冬季における各項目の測定範囲は、水温: $13.1 \sim 13.4$ 、pH: $8.24 \sim 8.25$ 、DO: $8.40 \sim 8.54$ mg/L、濁度: $0.1 \sim 0.6$ mg/L、クロロフィル-a: $0.08 \sim 0.69 \, \mu$ g/L でした。

(4) 底質・底生生物調査

夏季に行った底質調査の結果、底質の中央粒径は 0.18~1.69 mm、COD は 0.1~5.1 mg/g 乾泥の範囲でした。

底生生物は、環形動物類のゴカイ類、甲殻類のソコエビ類やヨコエビ類が多くの地点で確認されました。

(5) 付着生物調査

夏季、冬季に行った調査の結果、動物では、腹足類(巻き貝)のカサガイ類やタマキビ類、甲殻類のフジツボ類が多くの地点で確認されました。また、植物では、褐藻類のヒジキ、紅藻類の無節石灰藻および有節石灰藻が多くの地点で確認されました。

資料:水産課

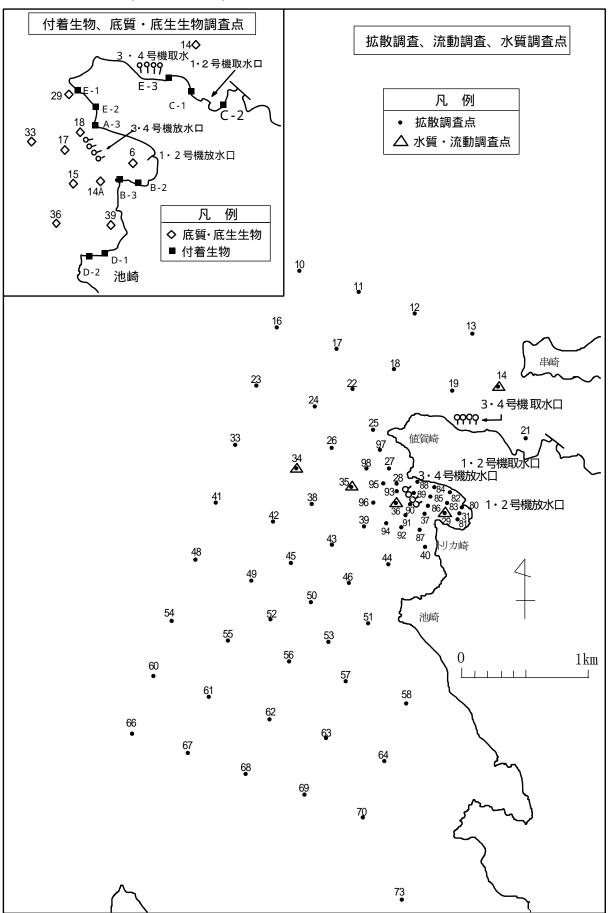



表 2-2-55 平成 28 年度調査実施状況

資料:水産課

項目	調査月日		内容	調査点数	観測層		
拉斯坦木	9月	26 日	水温	74	水温:0.3(表層),1,2,3, 4,5,7,10m		
拡散調査	3月	23 日	塩分	74	塩分:0.3(表層)m		
流動調査	8月	23 日	流向	5	0.3(表層),5,10,B-1(底層)m		
加勤的且			流速	3			
	8月	2日	水温				
	2月	28 日	рН				
水質調査			DO	5	0.3(表層),5,10,B-1(底層)m		
			濁度				
			クロロフィル-a				
底質・底生	8月	2 日	粒度組成				
生物調査			COD	10	海底土		
工物酮鱼			ベントス				
	8月	17 日					
		18 日					
付着生物調査			動物、植物	10	潮間帯		
	2月	28 日					
	3月	1日					


図 2-2-43 拡散調査結果(1 m層の水温分布) 夏季


資料:水産課

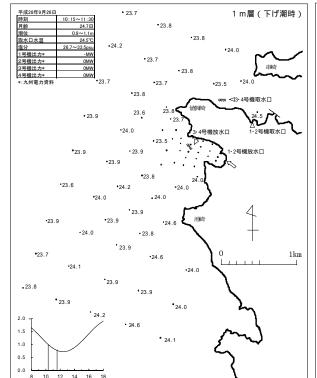


24.1


調査時期位

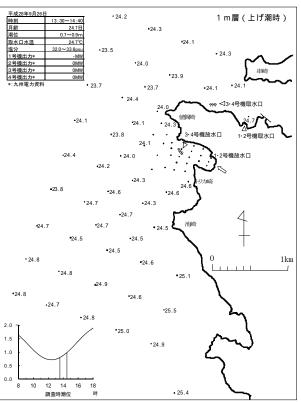


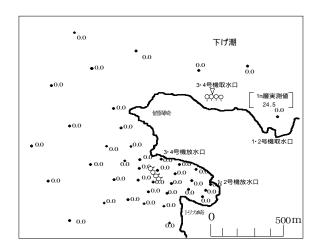


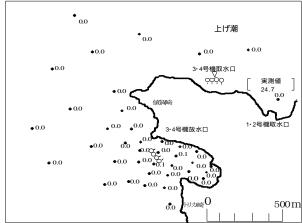

冬季

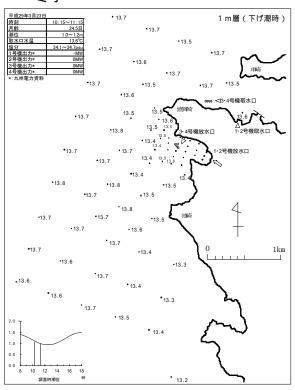

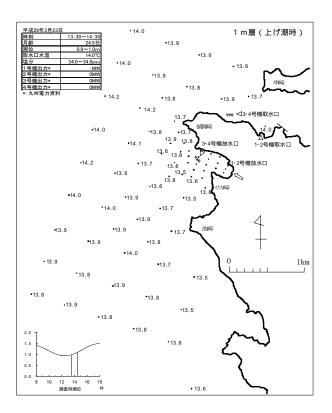




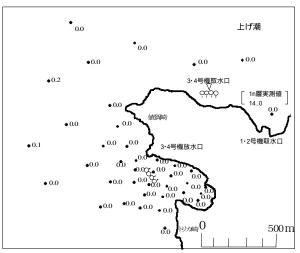



図 2-2-44 拡散調査結果(鉛直断面図)(平成 28 年度)

夏季

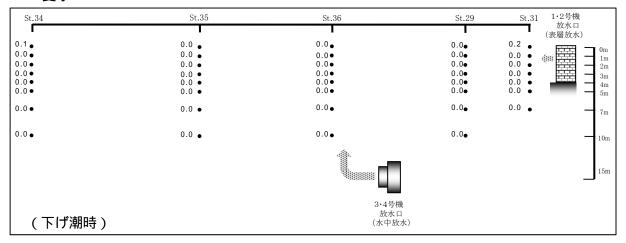


*1.2 号機取水口付近 St.21 (1m 層): 24.5 に対する温度差

資料:水産課

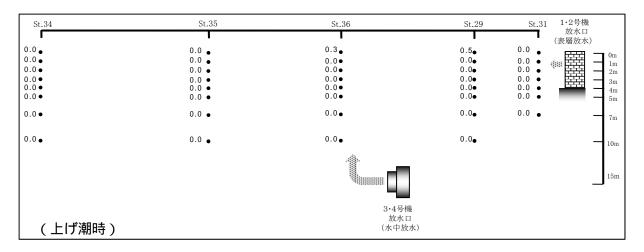


*1.2 号機取水口付近 St.21 (1m層): 24.7 に対する温度差

冬季

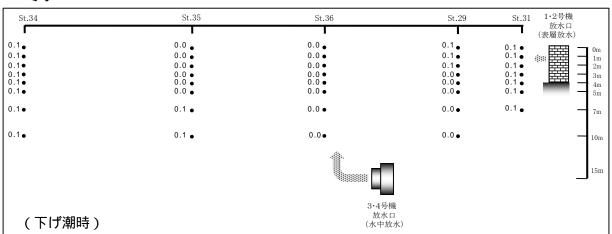

*1.2 号機取水口付近 St.21 (1m層): 13.6 に対する温度差

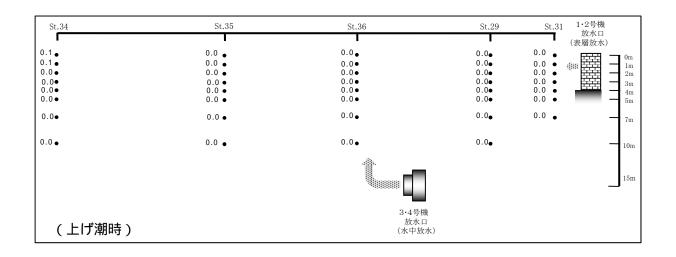

*1.2 号機取水口付近 St.21 (1m層): 14.0 に対する温度差